



1.9 Soojustusmaterjali tüübeldusskeem

Tüüblite paigutusskeem:


Ristkiududega mineraalvillast soojustusmaterjali (MV lamellid) 1200 mm x 200 mm




4 tk/m²



6 tk/m²




8 tk/m²




10 tk/m²


Ristkiududega mineraalvillast soojusisolatsiooniplaadid (MV lamellid) 1200 mm x 333 mm




4 tk/m²



6 tk/m²




7 tk/m²




9 tk/m²

Kasutada tüüblitdrikut Ø 140 mm, SBL 140


Tüüblite kinnitamine läbi armeerimiskihi:




6 tk/m²



8 tk/m²

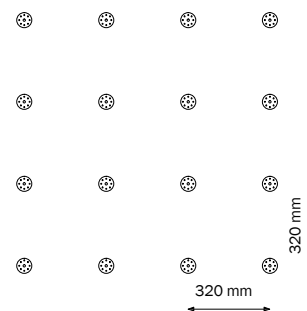

10 tk/m²



12 tk/m²